



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ
ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Ա Կ Տ ՏԾ/ԷՀ/762-2022-Ա

«ՕԷ» Օգոստոս 2022 թ.

Բ. Զարյան
(կազմման վայրը)

1. Ստուգում նշանակելու մասին հանձնարարագրի ամսաթիվն ու համարը.

10.06.2022թ. ՏԾ/ԷՀ/762-2022-Ա

2. Ստուգում իրականացնող պաշտոնատար անձի (անձանց) պաշտոնը, անունը, ազգանունը.

ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի Սյունիքի տարածքային բաժնի գլխավոր մասնագետ Լևոն Պետրոսյան, նույն բաժնի ավագ մասնագետներ՝ Անդրանիկ Ալեքսանյան և Գարիկ Մուսայեյան:

3. Ստուգվող տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը, վերջինիս ղեկավարի կամ նրան փոխարինող պաշտոնատար անձի անունը, ազգանունը.

«ՀԵՆՈ ԵՎ ՈՐԴԻՆԵՐ» ՍՊ ընկերության տնօրեն՝ Գագիկ Հենրիկի Հարությունյան:

4. Ստուգում անցկացնելու ամսաթիվը, վայրը և ժամանակահատվածը.

04.07.2022թ. - 06.07.2022թ., ՀՀ Սյունիքի մարզ, քաղաք Գորիս, Արցախյան խճ. 4, 2 օր:

5. Ստուգաթերթի անվանումը, ընդունման ամսաթիվը, հերթական համարը, որում ընդգրկված հարցերի շրջանակներում իրականացվել է ստուգումը, ինչպես նաև ստուգաթերթի այն հարցերը, որոնց պատասխանները հիմք են հանդիսացել խախտումն արձանագրելու համար.
ՀՀ կառավարության 2019 թվականի օգոստոսի 08-ի N 1025-Ն որոշման՝

1) Հավելված N 5 (ԳԱԶԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ՝ ԳԱԶԱՔԱՇԽՄԱՆ ԵՎ ԳԱԶԱՍՊԱՌՄԱՆ ՄԻՋԻՆ ԵՎ ՔԱՐՁՐ ՃՆՇՄԱՆ ԷՆԵՐԳԱՏԵՂԱԿԱՅԱՆՔԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ). խախտված կետեր՝ 19.1, 19.2, 19.3, 20.1, 20.2, 22.1.

2) Հավելված N 6 (ՏՆՏԵՍԱՎԱՐՈՂ ՍՈՒԲՅԵԿՏԻ (ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ) ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ). խախտված կետեր՝ 2, 24, 27.

3) Հավելված N 14 (ԲԵՆԶԱԼՑԱԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ). խախտված կետեր՝ 1, 6, 8, 11, 13, 14:

4) Հավելված N 16 (ԳԱԶԱԼՑԱԿՈՐՄԱՆ ԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ). խախտված կետեր՝ 1, 7, 8, 13, 30, 33, 35, 36, 38.

6. Ստուգմամբ բացահայտված խախտումները, խախտումների նկարագրությունը, խախտման ժամկետը (եթե հնարավոր է որոշել) և այն իրավական նորմերը, որոնց պահանջները չեն կատարվել.

Էներգետիկայի և էներգասպառման բնագավառ

1) Հավելված N 5-ի կետ 19.1՝ առկա չեն գազատարի տեխնիկական սպասարկման աշխատանքների արտադրական տեխնոլոգիական հրահանգները. (ՀՀ կառավարության 29.10.2004 թ. N 1843-Ն որոշում, Հավելվածի II բաժնի 2-րդ գլխի 1-ին կետի «ա» ենթակետ).

2) Հավելված N 5-ի կետ 19.2՝ առկա չեն գազատարի տեխնիկական սպասարկման աշխատանքների կատարման անվտանգ մեթոդների հրահանգները. (ՀՀ կառավարության 29.10.2004 թ. N 1843-Ն որոշում, Հավելվածի II բաժնի 2-րդ գլխի 1-ին կետի «ա» ենթակետ).

3) Հավելված N 5-ի կետ 19.3՝ առկա չեն գազատարի տեխնիկական սպասարկման աշխատանքների հրդեհային անվտանգության հրահանգները. (ՀՀ կառավարության 29.10.2004 թ. N 1843-Ն որոշում, Հավելվածի II բաժնի 2-րդ գլխի 1-ին կետի «ա» ենթակետ).

4) Հավելված N 5-ի կետ 20.1՝ չեն կատարվում գազատարի տեխնիկական շահագործման շրջայցային կամ տեխնիկական սպասարկումը (զննում, կարգաբերում և մասնակի նորոգում). (ՀՀ կառավարության 29.10.2004 թ. N 1843-Ն որոշում, Հավելվածի II բաժնի 2-րդ գլխի 1-ին կետի «բ» ենթակետ).

5) Հավելված N 5-ի կետ 20.2՝ չեն կատարվում գազատարի տեխնիկական շահագործման պրոֆիլակտիկ պլանային վերանորոգումը. (ՀՀ կառավարության 29.10.2004 թ. N 1843-Ն որոշում, Հավելվածի II բաժնի 2-րդ գլխի 1-ին կետի «բ» ենթակետ).

6) Հավելված N 5-ի կետ 22.1՝ առնվազն 2 ամիսը մեկ չի կատարվում կազմակերպության ստանդարտով սահմանված կարգով, տեխնիկական վիճակի զննումը, փակող և արտանետող ապահովիչ կափույրների գործելու պարամետրերի ստուգումը. (ՀՀ կառավարության 29.10.2004 թ. N 1843-Ն որոշում, Հավելվածի II բաժնի 4-րդ գլխի 7-րդ կետի «դ» ենթակետ).

7) Հավելված N 6-ի կետ 2՝ առկա չեն գազի տնտեսության շահագործման, սպասարկման և վերանորոգման հատուկ հրահանգները՝ հաստատված կազմակերպության գլխավոր ինժեների կողմից. (ՀՀ կառավարության 22.12.2005թ. N 2399-Ն որոշում, Հավելվածի N 26-ի I գլխի 2-րդ կետ).

8) Հավելված N 6-ի կետ 24՝ գազատար խողովակները չունեն արտադրող գործարանների հավաստագրերը կամ սեփականատիրոջ կողմից հաստատված դրանց պատճենները, որոնք հաստատում են խողովակների համապատասխանությունը ազգային ստանդարտներին կամ տեխնիկական պայմաններին. (ՀՀ կառավարության 22.12.2005թ. N 2399-Ն որոշում, Հավելվածի VI բաժնի 5-րդ գլխի 2-րդ կետ).

9) Հավելված N 6-ի կետ 27՝ պահպանված չեն գազատարների և ծառերի բների միջև հեռավորությունը, որը պետք է լինի 1,5 մետրից ոչ պակաս. (ՀՀ կառավարության 22.12.2005թ. N 2399-Ն որոշում, հավելվածի III բաժնի 9-րդ կետ)։

Տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության բնագավառ

10) Հավելված N 14-ի կետ 1՝ հեղուկ վառելիքի ստորգետնյա տարողություններով բենզալցակայանից մինչև այլ շենքերի և շինությունների միջև պահանջվող միջտարածությունները պահպանված չեն (հիմք՝ ՀՀՀՆ 30-01-2014 «Քաղաքաշինություն. քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում», կետ 311)։

11) Հավելված N 14, կետ 6՝ բենզալցակայանի տարածքն ապահովված չէ շանթարգելման համակարգով (հիմք՝ «Հրդեհային անվտանգության կանոններ» (այսուհետ նաև ՀԱԿ) - հաստատված ՀՀ ՏԿԱԻ նախարարի 2015 թվականի հունիսի 18-ի թիվ 595-Ն հրամանով, հավելված 1, գլուխ 17, կետ 211)։

12) Հավելված N 14, կետ 8՝ արտաքին հրդեհաշիջումն ապահովված չէ տարողություններից 40 մ-ից ոչ պակաս հեռավորության վրա գտնվող ոչ պակաս 2 հրշեջ հիդրանտների կամ ոչ պակաս 100 մ³ տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազանի միջոցով (հիմք՝ ՀՀՀՆ 30-01-2014 «Քաղաքաշինություն. քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում», գլուխ 16, կետ 308)։

13) Հավելված N 14, կետ 11՝ հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերից հրդեհի տագնապի ազդանշանը չի փոխանցվում լիազոր մարմնին (հիմք՝ ՀԱԿ, բաժին I, գլուխ 7, կետ 81)։

14) Հավելված N 14, կետ 13՝ օբյեկտն ապահովված չէ հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներով (հիմք՝ ՀԱԿ, բաժին VIII, կետ 504)։

15) Հավելված N 14, կետ 14՝ «Ա», «Բ», «Վ» կարգի շինություններում կրակմարիչները տեղադրված չեն հրդեհի հնարավոր օջախներից 30 մետրից ոչ ավելի հեռավորության վրա (հիմք՝ ՀԱԿ, բաժին VIII, կետ 512)։

16) Հավելված N 16, կետ 1՝ գազալցակայանի տարածքի տեսանելի վայրերում փակցված չեն ծխելն արգելող ցուցանակներ (հիմք՝ «Անվտանգության կանոնակարգը գազի տնտեսությունում» տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին ՀՀ կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 2399-Ն որոշում, բաժին X, գլուխ 22, կետ 145)։

17) Հավելված N 16, կետ 7՝ գազալցակայանի տարածքով անցկացված են օդային էլեկտրահաղորդակցման գծեր (հիմք՝ ՀՀՀՆ IV-12.03.01-04 «Գազաբաշխիչ համակարգեր», կետ 9.4.25)։

18) Հավելված N 16, կետ 8՝ գազալցակայանի տարածքը պաշտպանված չէ շանթապաշտպանության համակարգով (հիմք՝ ՀՀՀՆ IV-12.03.01-04 «Գազաբաշխիչ համակարգեր», կետ 9.4.26)։

19) Հավելված N 16, կետ 13՝ Օբյեկտի ղեկավարի կողմից ընդունված իրավական ակտով սահմանված չէ ծխելու վայրը (հիմք՝ ՀԱԿ, հավելված 1, բաժին I, գլուխ 2, կետ 9, ենթակետ 1)։

20) Հավելված N 16, կետ 30՝ արտաքին հրդեհաշիջումն ապահովված չէ տարողություններից 40 մ-ից ոչ պակաս հեռավորության վրա գտնվող ոչ պակաս 2 հրշեջ հիդրանտների կամ ոչ պակաս 100 մ³ տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազանի միջոցով (Հիմք՝ ՀՀՀՆ 30-01-2014 «Քաղաքաշինություն. քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում» գլուխ 16, կետ 314)։

21) Հավելված N 16, կետ 33՝ հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերից հրդեհի տագնապի ազդանշանը չի փոխանցվում լիազոր մարմնին (հիմք՝ ՀԱԿ, բաժին I, գլուխ 7, կետ 81)։

22) Հավելված N 16, կետ 35՝ օբյեկտն ապահովված չէ հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներով (հիմք՝ ՀԱԿ, բաժին VIII, կետ 504)։

23) Հավելված N 16, կետ 36՝ Ա», «Բ», «Վ» կարգի շինություններում կրակմարիչները տեղադրված չեն հրդեհի հնարավոր օջախներից 30 մետրից ոչ ավելի հեռավորության վրա (հիմք՝ ՀԱԿ, բաժին VIII, կետ 512)։

24) Հավելված N 16, կետ 38՝ արտադրական վտանգավոր օբյեկտում առկա չէ տեխնիկական անվտանգության ամենամյա փորձաքննության եզրակացություն (հիմք՝ «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենք, ընդունված է 2005 թվականի հոկտեմբերի 24-ին, հոդված 11, մաս 6, հոդված 19, մաս 1, կետ ժբ)։

7. Պատասխանատվության կիրառման համապատասխան իրավական հիմքերը.

Սույն ակտի 6-րդ կետի 1-ից 9-րդ ենթակետերի խախտումները վարչական պատասխանատվություն չեն առաջացնում։

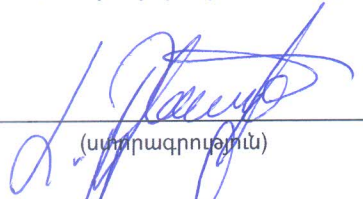
Սույն ակտի 6-րդ կետի 10-ից 23-րդ ենթակետերի խախտումների համար նախատեսված է վարչական պատասխանատվություն՝ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի 187-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն։

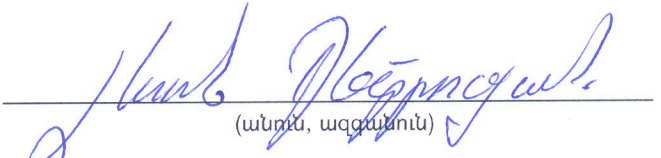
Սույն ակտի 6-րդ կետի 24-րդ ենթակետի խախտման համար նախատեսված է վարչական պատասխանատվություն՝ «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքի հոդված 21-ի 5-րդ մասի համաձայն։

8. Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ նրան փոխարինող պաշտոնատար անձի ներկայացրած առարկությունների վերաբերյալ նշումները.

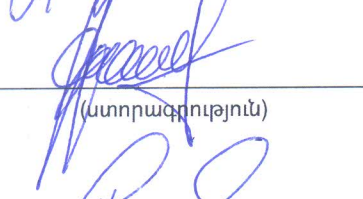
Ակտը կազմված է 2 (երկու) օրինակից, որից մեկ օրինակը հանձնվում է «ՀԵՆՈ ԵՎ ՈՐԴԻՆԵՐ» ՍՊ ընկերության տնօրեն՝ Գագիկ Հենրիկի Հարությունյանին, մյուս օրինակը մնում է ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնում:

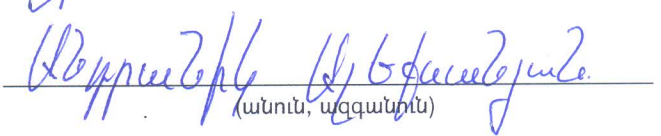
Մասնագետ(ներ)՝


(ստորագրություն)

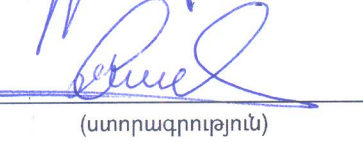

(անուն, ազգանուն)

Մասնագետ(ներ)՝


(ստորագրություն)


(անուն, ազգանուն)

Մասնագետ(ներ)՝


(ստորագրություն)


(անուն, ազգանուն)

Ակտի մեկ օրինակը ստացա՝

(պաշտոնը, ստորագրություն, անուն, ազգանուն)

« ____ » _____ 202 թ.